
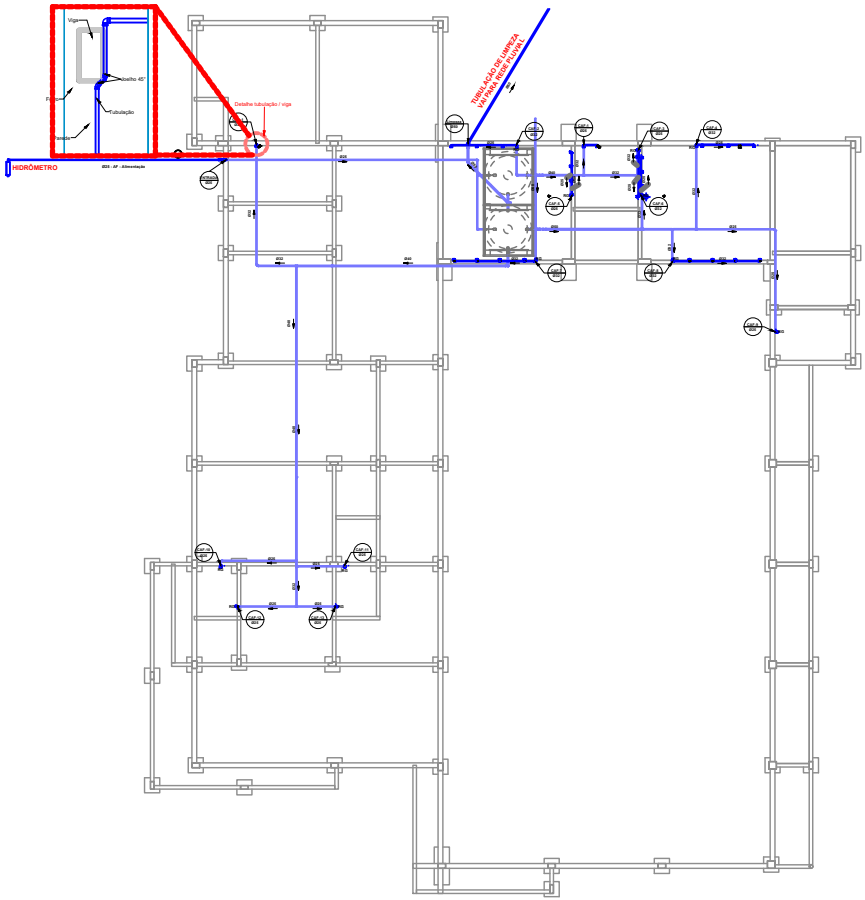


HIDRÁULICO TÉRREO

1 : 75

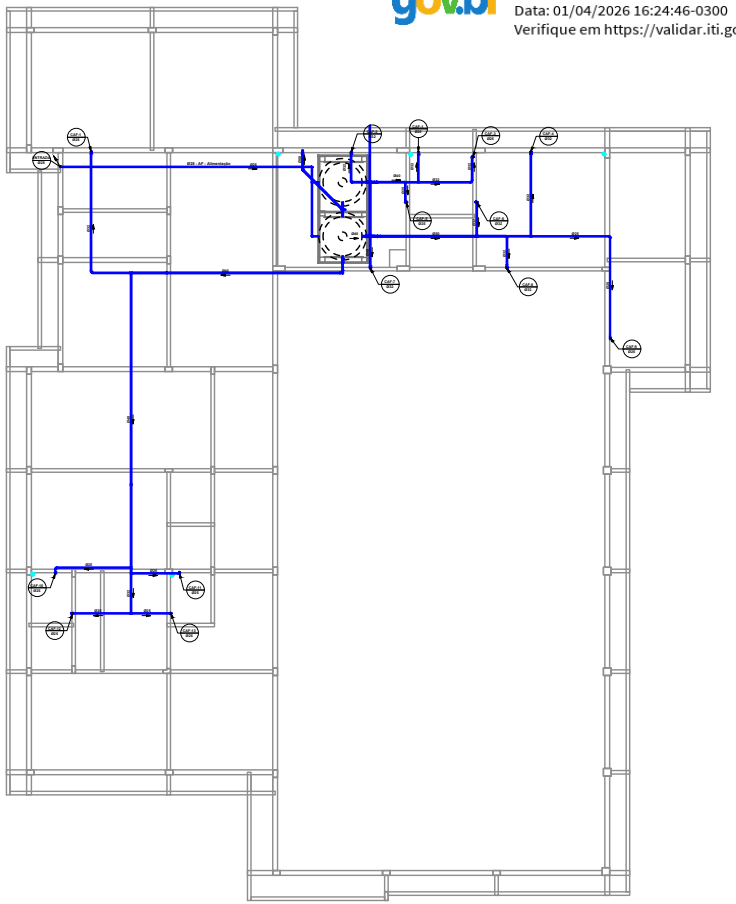

HIDRÁULICO COBERTURA

1 : 75

Documento assinado digitalmente

gov.br

JULIO CEZAR MUNIZ

Data: 01/04/2026 16:24:46-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEGENDA:

- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO
- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO
- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- -TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA
- -TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- -TUBULAÇÃO CPVC - ÁGUA QUENTE
- -TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO
- -COLUNA DE VENTILAÇÃO
- -TUBO DE QUEDA DE GORDURA
- -COLUNA DE ÁGUA FRIA
- -COLUNA DE ÁGUA QUENTE
- -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

ABREVIAÇÕES:

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
DU - DUCHA HIGIÊNICA
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
VP - VASO SANITÁRIO DE CAIXETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

NOTAS:

1 - DIMENSÕES E DIÂMETROS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.

2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTES DECLIVIDADES MÍNIMAS:

-2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;

-1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.

3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.

4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.

5 - OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.

6 -TODAS AS CAIXAS SIFONADAS SERÃO NO TAMANHO 150X150X50.


7- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO ABASTECIMENTO.

8 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM BRAÇADEIRA.

9 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO.

10 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, NIVELADA E SEMITA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATIVEL COM O PESO DA CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.

ISOMÉTRICO

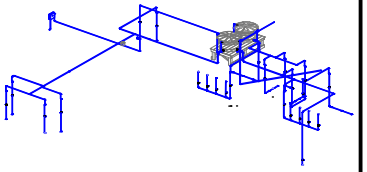



BASE PARA CAIXA D'ÁGUA - IMAGEM ILUSTRATIVA


Documento assinado digitalmente

gov.br

JULIANO BATISTA BRANCO


Data: 01/04/2026 15:55:50-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

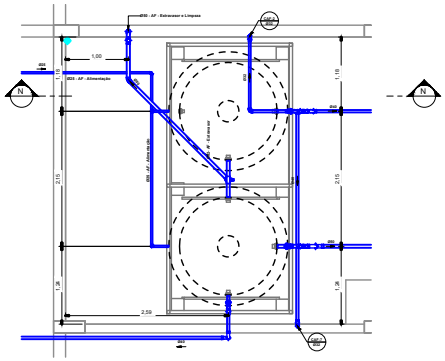


PLANTA CAIXA D'AGUA

1 : 30

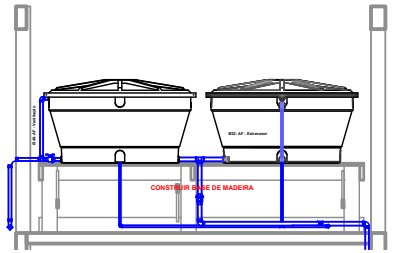


CORTE A - A

1 : 25

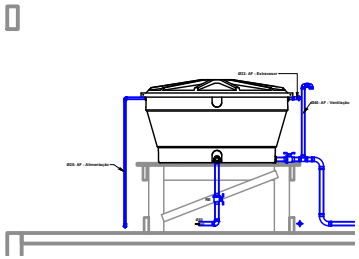

CORTE B - B

1 : 25



3D - CAIXA D' ÁGUA

DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO :

GABINETE DO DEPUTADO
MARCIUS MACHADO

PROJETO:
PROJETO HIDROTERAPIA - AR CONDICIONADO

RESPONSÁVEIS TÉCNICO:
JULIANO BATISTA BRANCO
ENG. CIVIL
CREA-SC 126890-2

PROPRIETÁRIO DO EMPREENDIMENTO:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC
(ASS. RESPONSÁVEL)
82.777.327/0001-39 (CNPJ)
RUA: ANACLETO DA SILVA ORTIZ, 127 - CENTRO

CONTEÚDO:
HIDRAULICO, CORTES E DETALHAMENTOS

OBS:
CONSISTE NA COSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA
AREA DA CONSTRUÇÃO: 707,00m²

DESENVOLVIMENTO:	DATA:	Nº DO DESENHO:
JULIANO BATISTA BRANCO ENG. CIVIL JULIO CEZAR MUNIZ ENG. CIVIL	JANEIRO 2026	HID 03/05